



ROBUST PRO


1) Система в сборе




2) Комплект картриджей
предварительной и
посточистки




3) Обратноосмотическая
мембрана




5) Дренажный хомут



5) Входной кран




6) Кран очищенной
воды



8) Комплект трубок и
фитинга в упаковке




9) Ключ




ROBUST 3000


1) Система в сборе




2) Комплект картриджей
предварительной и
посточистки




3) Обратноосмотические
мембранны



5) Дренажный хомут




5) Входной кран



8) Комплект трубок и
фитинга в упаковке




7) Набор ключей для корпусов
префильтров и мембран



3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

3.1. ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ROBUST В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Для упрощения монтажа входные порты во всех системах линейки Robust расположены в одинаковом порядке.

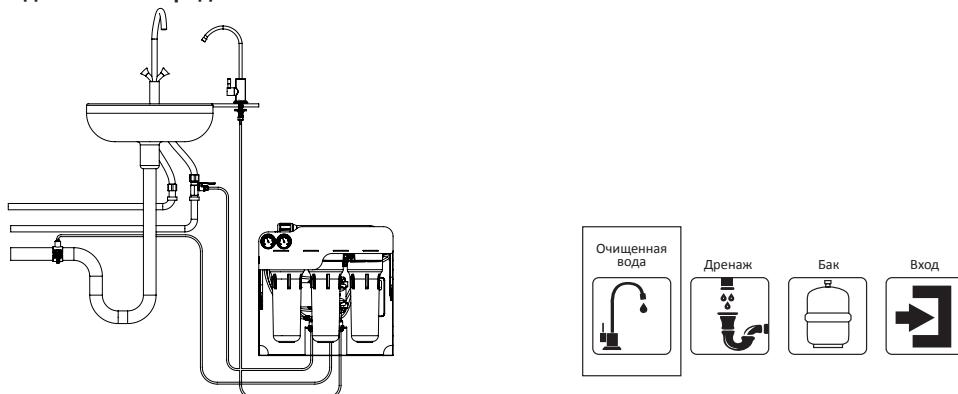


Очищенная вода. Трубка от выхода очищенная вода к крану очищенной воды.

Бак. Не подключается. Выход заглущен.

Дренаж. Трубка от выхода дренаж к дренажному хомуту.

Вход. Трубка подачи воды из водопроводной магистрали.

3.2. ТИПОВАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ROBUST С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ

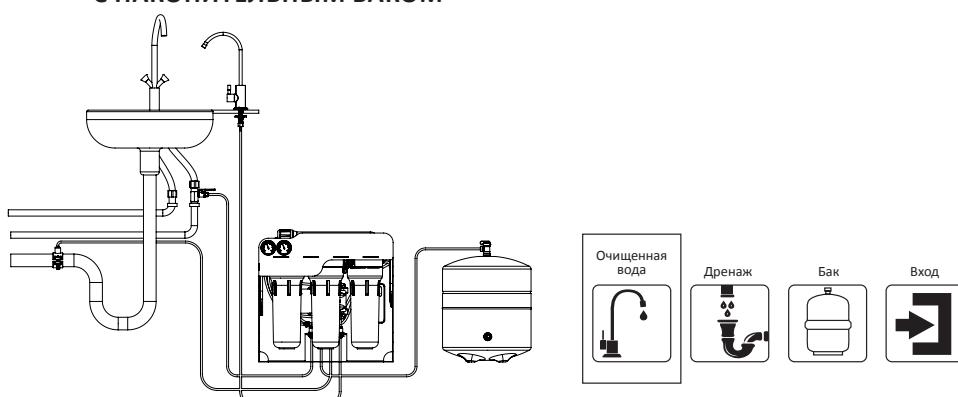


Очищенная вода. Трубка от выхода очищенная вода к крану очищенной воды.

Бак. Не подключается. Выход заглущен.

Дренаж. Трубка от выхода дренаж к дренажному хомуту.

Вход. Трубка подачи воды из водопроводной магистрали.

3.3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ROBUST С НАКОПИТЕЛЬНЫМ БАКОМ И УФ ЛАМПОЙ

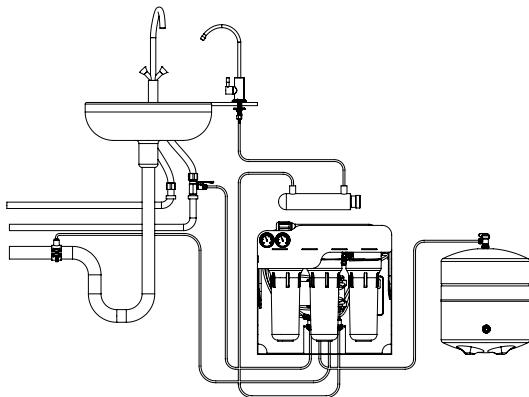

Очищенная вода. Трубка от выхода очищенной воды к УФ–лампе.

Бак. Трубка от выхода бака к крану на баке.

Дренаж. Трубка от выхода дренаж к дренажному хомуту.

Вход. Трубка подачи воды из водопроводной магистрали.

Ультрафиолетовая лампа. Трубка от выхода лампы к крану очищенной воды.

*УФ–лампа — опциональное оборудование, не входящее в комплект поставки.

Подключение системы должно выполняться специалистом сервисного центра.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА

Перед установкой системы обратного осмоса необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

4.1. ПРОВЕРКА ВХОДЯЩИХ ПАРАМЕТРОВ

Вода на входе в систему должна соответствовать требованиям п. 2.2.

Если параметры воды, подаваемой на систему, не соответствуют указанным требованиям, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

Перед установкой системы необходимо подготовить место для ее монтажа.

Допускается установка системы отдельно от накопительного бака на расстоянии длины соединительной трубы.

Подключите систему в соответствии с рекомендациями данной инструкции.


4.2. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Данная система проверена производителем на отсутствие протечек, поэтому внутри системы допускается наличие остатков воды.

Перед монтажом водопроводящих трубок, картриджей, мембран необходимо тщательно обработать руки дезинфицирующим средством.

Устанавливать данную систему желательно в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов.

| | |
|----|--|
| 1 | Извлеките систему обратного осмоса из упаковки и проверьте комплектацию. |
| 2 | Перекройте вентиль подачи холодной воды на входе в помещение, в котором планируется монтаж системы, и откройте водопроводный кран в месте установки фильтра на 1 минуту, чтобы сбросить давление в системе, после чего закройте кран. |
| 3 | Соедините дренажный хомут с сифоном вашей мойки. Данный дренажный хомут совместим с большинством стандартных канализационных труб. Просверлите в дренажной трубе вашей мойки отверстие диаметром 5,0 мм, на которое положите уплотнитель с клейкой основой (входит в комплект). Установите дренажный хомут так, чтобы отверстие на дренажной трубе совпадало с отверстием (фитингом) на дренаже. С помощью отвертки затяните винты дренажного хомута. Возьмите трубку черного цвета, вставьте ее в фитинг дренажного хомута. Второй конец черной трубы соедините с быстроразъемным фитингом коллектора сброса мембранных блоков. |
| 4* | На резьбовую часть бака плотно намотайте фторопластовую ленту и накрутите шаровой кран бака. Переведите кран в положение «Закрыто». ВАЖНО! Проверьте давление воздуха в «сухом» баке. Давление воздуха должно составлять 0,6–1,0 бар. При необходимости увеличьте давление велосипедным или автомобильным насосом с манометром. При необходимости уменьшить давление — сбросьте его нажатием ниппеля бака. |



| | |
|-----|--|
| 5 | Подключение крана для очищенной воды. |
| 5.1 | <p>Для установки крана для очищенной воды просверлите отверстие диаметром 12,5 мм в удобном для вас месте на мойке или столешнице.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Металлическая стружка может повредить вашу мойку, необходимо аккуратно убрать ее сразу после того, как вы просверлите отверстие. Если поверхность для установки крана керамическая или каменная, вам может понадобиться специальное твердосплавное сверло.</p> |
| 5.2 | Соберите кран на столешнице или мойке. При этом гайка, стопорная шайба и большое пластиковое кольцо должны прижимать кран к столешнице. |
| 5.3 | Возьмите синюю трубку, наденьте на нее последовательно накидную компрессионную гайку и компрессионную муфту, после чего вставьте цилиндрическую вставку в трубку. |
| 5.4 | Накрутите накидную компрессионную гайку на штуцер установленного крана, направив трубку внутрь штуцера, прижимая компрессионную муфту. После установки кран должен быть прочно закреплен на кухонной столешнице, а синяя трубка плотно надета на патрубок крана. |
| 6 | Установите картриджи в первую и вторую колбы по ходу движения воды (слева направо). |
| 7 | Прикрутите две колбы, не прилагая излишних усилий. |
| 8 | <p>Промойте префильтры:</p> <p>RObust 1000: Отсоедините входные трубы от крышек двух первых мембранодержателей и направьте их в емкость для сбора воды. Включите подачу воды. Пропустите необходимый объем воды до полной отмычки картриджа от угольной пыли. Подключите трубы. Установите фиксирующие клипсы.</p> <p>RObust 1500, RObust PRO, RObust 3000: откройте специальный кран промывки и пропустите необходимый объем воды до полной отмычки картриджа от угольной пыли.</p> |
| 9 | <p>Установите обратноосмотические мембранны в корпуса мембранодержателей.</p> <p>ВНИМАНИЕ! Установка мембранны производится через торцевой разрез пакета. Не вынимайте мембранны из упаковки и избегайте контакта рук с поверхностью мембранны.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>10 Откройте краны подачи воды и очищенной воды на 30 минут для промывки мембран и системы в целом. Шаровой кран на баке должен быть закрыт. Закройте кран очищенной воды и внимательно проверьте все соединения на наличие протечек. ВНИМАНИЕ! Первую неделю после установки каждый день проверяйте систему на наличие протечек, делайте это время от времени и в будущем. В случае вашего длительного отсутствия — командировки или отпуска — перекрывайте подачу воды на систему.</p> | |
| <p>11 Вставьте картридж постфильтрации в колбу и прикрутите ее. Для системы RObust вставьте в колбы специальный картридж RObustPro и постфильтр. Откройте краны подачи воды и очищенной воды на 5–10 минут для промывки картриджей.</p> | |
| <p>12* Наполните бак (откройте кран на баке до прекращения сброса в канализацию — выключения помпы). Слейте воду из бака в канализацию, открыв кран очищенной воды. После того как напор воды исчерпается, закройте кран очищенной воды, чтобы бак снова начал наполняться. После повторного наполнения бака, вы можете пить очищенную воду.</p> | |

* Шаги 4 и 12 пропускаются при использовании системы без накопительного бака.

5. ВВОД СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Определите значения солесодержания (TDS) исходной и очищенной воды с помощью калиброванного TDS-метра.
2. Проверьте срабатывание входного электромагнитного клапана. При закрытии входного или выходного кранов, а также при заполнении бака* сброс концентрата прекращается.
3. Проверьте систему на наличие протечек.
4. Внесите записи о вводе в эксплуатацию в дневник технического обслуживания в пункте настоящего паспорта.
5. Работа с баком. Сигналом наполнения бака является отключение насоса и прекращение сброса воды в канализацию*.

* Шаги пропускаются при использовании системы без накопительного бака.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Система обратного осмоса RObust предназначена для доочистки только холодной воды. Контроль работы системы осуществляется исходя из показаний манометров и оценки производительности.

Давление после префильтров (левый манометр). Давление после картриджей менее 1 бар свидетельствует о падении давления в подающем водопроводе или о загрязнении картриджа префильтра. Следует проверить давление во входной магистрали. Если разность давления во входной магистрали и после префильтра более 0,5 бар, требуется замена картриджа предочистки. Если значение давления на первом манометре выше 5 бар, необходимо немедленно отключить систему, установить регулятор давления на входной магистрали и только после этого продолжить пусконаладочные работы. Рекомендованное давление во входной магистрали составляет 3,5 бар.

Рабочее давление в мембранным блоке (правый манометр). Падение рабочего давления в мембранным блоке ниже 4 бар или до значения давления исходной воды может быть вызвано следующими причинами:

- нарушение подачи электропитания насоса высокого давления;
- попадание воздуха в компрессионную камеру насоса;
- засорение насоса, например, выбросами после непромытого угольного картриджа.

Давление в мембранным блоке выше 7 бар, может быть связано с поломкой регулятора давления на входной магистрали или с отказом реле высокого давления в системе. Обратитесь в сервисный центр.

Производительность. Снижение производительности системы является признаком выработки ресурса картриджей предочистки. Несвоевременная замена картриджей приводит к загрязнению мембран и полной потере ими производительности.

При значительном падении производительности системы требуется замена обратноосмотических мембран.

В случае длительных перерывов в работе системы (свыше 2 недель) необходимо провести дезинфекцию системы, как описано в пункте 7, и перекрыть подачу воды на систему.



Рисунок 6. Рабочие параметры системы

6.1. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАМЕНЫ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| Название картриджа | Периодичность замены* | | | |
|---|---|---|---|--|
| | RObust 1000 | RObust 1500 | RObust PRO | RObust 3000 |
| Картриджи предварительной и посточистки** | После очистки 8 000 л воды, но не реже одного раза в 3 месяца. Ресурс зависит от расхода и качества очищаемой воды | После очистки 8 000 л воды, но не реже одного раза в 3 месяца. Ресурс зависит от расхода и качества очищаемой воды | После очистки 5 000 л воды, но не реже одного раза в 3 месяца. Ресурс зависит от расхода и качества очищаемой воды | После очистки 15 000 л воды, но не реже одного раза в 3 месяца. Ресурс зависит от расхода и качества очищаемой воды |
| Обратноосмотические мембранны | После очистки 24 000 л воды, но не реже одного раза в год | После очистки 40 000 л воды, но не реже одного раза в год | После очистки 40 000 л воды, но не реже одного раза в год | После очистки 80 000 л воды, но не реже одного раза в год |

* Ресурс мембран и картриджей, а также периодичность их замены зависят от качества исходной воды.

** В системах RObust все картриджи заменяют одновременно, комплектом.

6.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ КАРТРИДЖЕЙ

| | |
|---|--|
| 1 | Не отключая систему от электросети, перекройте кран подачи воды на систему, поверните шаровой кран бака в положение «Закрыто». Для систем с краном очищенной воды: откройте кран на мойке, перекройте кран подачи воды на систему, поверните шаровой кран бака в положение «Закрыто». Для систем без крана — открыть кран подачи очищенной воды потребителю. |
| 2 | Тщательно вымойте руки антибактериальным мылом. |
| 3 | После автоматического отключения системы отключите ее от электросети и открутите ключом колбы (слева направо). Будьте осторожны, колбы заполнены водой. |
| 4 | Удалите отработанные картриджи. |
| 5 | Тщательно вымойте колбы чистой губкой с моющим средством без ароматизаторов, после чего ополосните их водой. |

| | |
|---|---|
| 6 | Вставьте новые картриджи в нужной последовательности слева направо: полипропиленовый, засыпной активированный уголь, карбон–блок (для систем RObust 1000, 1500, Pro), или два картриджа с активированным углем (для RObust 3000). Для системы RObustPro вставьте также специальный картридж RObustPro. |
| 7 | Промойте префильтры: RObust 1000: Отсоедините входные трубы от крышек двух первых мембронодержателей и направьте их в емкость для сбора воды. Включите подачу воды. Пропустите необходимый объем воды до полной отмычки картриджа от угольной пыли. Подключите трубы. Установите фиксирующие клипсы. RObust 1500, RObust PRO, RObust 3000: откройте специальный кран промывки и пропустите необходимый объем воды до полной отмычки картриджа от угольной пыли. |

6.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАМЕНЕ МЕМБРАНЫ

Замена мембраны выполняется специалистом сервисного центра.

| | |
|---|--|
| 1 | Перекройте кран подачи исходной воды, перекройте кран на накопительном баке (в случае использования бака). |
| 2 | Откройте кран очищенной воды для сброса давления в системе. Отключите питание системы. |
| 3 | Отсоедините трубы, подходящие к мембранным модулям. Снимите крышки корпусов мембронодержателей. Извлеките мембранные модули из корпуса (запомните расположение мембранных модулей в корпусе). |
| 4 | Установите новые обратноосмотические мембранные модули в корпуса, соблюдая направление и положение трубы. ВНИМАНИЕ! Установка обратноосмотических мембранных модулей осуществляется через торцевой разрез пакета. Не вынимайте мембранные модули из упаковки и избегайте контакта рук с поверхностью мембранных модулей. |
| 5 | Закрутите крышки корпусов мембранных модулей. |
| 6 | Подсоедините трубы к крышкам корпусов мембранных модулей. |
| 7 | Закройте кран очищенной воды. |
| 8 | Откройте кран исходной воды. Включите питание системы. |
| 9 | Откройте кран исходной воды и кран очищенной воды на 30 минут для промывки мембранных модулей и системы в целом. Закройте кран очищенной воды. Откройте шаровой кран бака. |

7. ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ

Дезинфекцию системы рекомендуется проводить после продолжительной эксплуатации (~6 месяцев), а также в случаях, когда она длительное время не использовался (~3 недели). Также желательно проводить дезинфекцию системы при замене картриджей. Для дезинфекции рекомендуется использовать таблетки на основе активного хлора.

Дезинфекция системы выполняется специалистом сервисного центра.

| | |
|-----------|---|
| 1 | Перекройте кран подачи воды, поверните шаровой кран бака (в случае использования бака) в положение «Закрыто». |
| 2 | Извлеките и утилизируйте картриджи предварительной очистки и посточистки. |
| 3 | Извлеките мембранный элемент, герметично его упакуйте и поместите в холодильник с температурой +2...+5 °C (для извлечения мембранного элемента можно использовать круглогубцы). |
| 4 | Закрутите колбы посточистки, корпус мембранного элемента, подключите трубку от крана для очищенной воды к тройнику вместо угольного постфильтра. |
| 5 | Положите в первую колбу таблетку обеззараживания. Залейте колбу водой и закрутите. |
| 6 | Через 15 минут откройте кран для очищенной воды и кран подачи воды. |
| 7 | В момент, когда из крана для очищенной воды пойдет вода с запахом хлора, закройте кран для очищенной воды и кран подачи воды. |
| 8 | Оставьте систему, заполненную раствором, на 2-3 часа. |
| 9 | Откройте кран для очищенной воды и кран подачи воды. Дождитесь исчезновения запаха хлора в воде из крана. |
| 10 | Установите в систему все фильтрующие элементы, откройте шаровой кран бака (в случае использования бака). Откройте кран подачи воды. |
| 11 | Сливайте воду до полного исчезновения запаха хлора. |

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Как устранить |
|---|--|---|
| Протекание воды из-под фитингов | Негерметично подсоединенны трубки | Отсоедините и заново подключите трубы |
| Протекание из-под колбы | Неправильно установлено уплотнительное кольцо | Проверьте правильность установки уплотняющего кольца (в желобе колбы) |
| | Колба закручена недостаточно плотно | Плотно закрутите колбу |
| Вода из крана течет очень слабо | Низкое давление на входе в систему | Проверьте входное давление |
| | Загрязнен картридж префильтра | Замените картридж префильтра |
| | Загрязнена мембрана | Замените мембранны |
| | Пережата соединительная трубка | Проверьте трубку по всей длине |
| Система непрерывно включается и не выключается | Колебание давления воды на входе в систему в диапазоне срабатывания реле низкого давления. Засорен или отсутствует обратный клапан | Устраните колебания. Проверить линию подачи входной воды на предмет засорения водопроводных труб. Прочистить или установить обратный клапан |
| Система не включается | Закрыт кран входной воды. Неисправно реле низкого давления | Откройте кран входной воды. Проверьте на предмет засорения входную магистраль. Замените реле. Проверьте контактную группу |
| Система не выключается | Поломка реле высокого давления | Замените реле. Проверьте контактную группу |
| Система выключилась, но вода продолжает течь в дренаж | Поломка/засорение электромагнитного клапана | Замените электромагнитный клапан |
| Существенно снизилась эффективность системы | Загрязнен картридж префильтра | Заменить картридж |
| | Загрязнены мембранны | Заменить мембранны |

| | | |
|--|---|---|
| Вода не вытекает из дренажной трубы при подаче воды на систему | Засорился ограничитель потока | Прочистите или замените ограничитель потока |
| Вода имеет белый оттенок, который исчезает при отстаивании | Воздух в системе | Воздух в системе — нормальное явление в начале работы системы. Через некоторое время данный эффект проходит. ВНИМАНИЕ! Пузырьки воздуха могут появиться в очищенной воде в холодное время года, при большой разнице температур воды и помещения |
| Вода имеет привкус и запах | Ресурс постфильтра исчерпан | Замените картридж |
| | Консервирующий раствор мембран не вымыт полностью | Оставьте кран подачи воды и кран для очищенной воды открытыми на 30 минут для промывки мембран и системы в целом |
| | Загрязнение в системе | Проведите обеззараживание системы в соответствии с рекомендациями раздела 7 |
| | Загрязнен бак | Проведите дезинфекцию бака. ВНИМАНИЕ! Бак может загрязняться при длительной эксплуатации системы и несвоевременной замене картриджей |
| Частичное заполнение мембранных баков | Высокое давление в воздушной камере мембранных баков | Давление в накопительном баке без воды должно быть 0,6–1,0 атм. При необходимости сбросьте давление. Операция выполняется специалистом сервисного центра |
| | Закрыт или не полностью открыт кран на мембранных баках | Проверьте положение крана на баке |

9. ДНЕВНИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель настоятельно рекомендует внимательно вести записи в дневнике технического обслуживания. Информация, зафиксированная в дневнике, поможет специалисту при работе с вашей системой обратного осмоса. Также данная информация может быть затребована производителем в случае какихлибо отклонений в работе системы.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ROBUST

| Наименование операции | Отметка о проведении | Примечание/рекомендации |
|--|----------------------|-------------------------|
| Ввод системы в эксплуатацию, дата | | |
| Замер давления воды на входе системы, бар | | |
| Промывка картриджей от угольной пыли, Да/Нет | | |
| Промывка мембранных от консерванта, Да/Нет | | |
| Обеззараживание системы, Да/Нет | | |
| Замер давления воздуха в мембранным блоке, бар | | |
| Замер давления воды в мембранным блоке, бар | | |
| Замер температуры входной воды, °С | | |
| Замер производительности системы по очищенной воде, л/ч | | |
| Замер объемаброса концентрата в канализацию, л/ч | | |
| Подключение к водопроводу: штатное/не штатное | | |
| Длительность проверки системы под давлением, мин. | | |
| Сведения о дополнительных работах, установленном оборудовании, пр. | | |
| Название компании, проводившей монтаж | | |
| Адрес компании, проводившей монтаж | | |
| Контактные телефоны компании, проводившей монтаж | | |

РАБОТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНЫ, ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО, ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ РАБОТЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ НЕТ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ:

Владелец оборудования: ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

Исполнитель: ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ROBUST

| Наименование операции | Отметка о проведении | Примечание/ рекомендации |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Дата технического обслуживания | | |
| Расходные материалы, использованные при техническом обслуживании, с указанием наименования, даты производства, номера партии | | |
| Обеззараживание системы, Да/Нет | | |
| Промывка картриджей от угольной пыли, Да/Нет | | |
| Промывка мембранны от консерванта, Да/Нет | | |
| Замер давления воды на входе системы, атм | | |
| Замер давления воды в мембранным блоке, атм | | |
| Замер давления воздуха в мембранным баке, атм | | |
| Замер температуры входной воды, °С | | |
| Замер производительности системы по очищенной воде, л/ч | | |
| Замер объема сброса концентратра в канализацию, л/ч | | |
| Длительность проверки системы под давлением, мин. | | |
| Сведения о дополнительных работах, установленном оборудовании, пр. | | |
| Название компании, проводившей техническое обслуживание | | |
| Адрес компании, проводившей техническое обслуживание | | |
| Контактные телефоны компаний, проводившей техническое обслуживание | | |

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЫПОЛНЕНЫ, ИЗДЕЛИЕ ПРОВЕРЕНО, ПРЕТЕНЗИЙ К КАЧЕСТВУ РАБОТ НЕТ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОДТВЕРЖДАЮ:

Владелец оборудования: ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

Исполнитель: ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие не оказывает химического, радиоактивного, электрохимического воздействия на окружающую среду. Не относится к вредным по степени воздействия на организм человека, соответствуют санитарному законодательству Украины при использовании по назначению в сфере применения.

11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия допускается любым транспортным средством (кроме неотапливаемых в холодное время года) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке необходимо придерживаться требований манипуляционных знаков на упаковке.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях, где исключена возможность механических повреждений, влияния влаги и химически активных веществ. Изделия должны храниться в упаковке производителя при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мы благодарны вам за то, что вы приобрели систему обратного осмоса производства компании Ecosoft.

Мы надеемся, что данная система будет служить долго и дарить вам удовольствие от чистой питьевой воды.

Производитель гарантирует, что данная система очистки воды не содержит производственных дефектов и что такие дефекты не выявятся в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне, с момента реализации со склада производителя, в случае если система очистки установлена и работает в соответствии с техническими требованиями и условиями эксплуатации.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Инструкцию по подключению и эксплуатации системы обратного осмоса, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона, наличие документа, подтверждающего приобретение (кассовый, товарный чек, накладная, акт ввода в эксплуатацию). Гарантийный талон действителен только при наличии правильно указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца. Для правильной установки системы детально изучите инструкцию по ее подключению и эксплуатации или обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Производитель не несет ответственности за какое-либо повреждение имущества или любой другой вред, включая утраченную выгоду, возникший случайно или вследствие эксплуатации, или невозможности эксплуатации этого изделия.

Материальная ответственность Производителя в соответствии с данной Гарантией не может превышать стоимости этого фильтра.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- сменные элементы (картриджи, обратноосмотические мембранные, угольный постфильтр);
- электрическое оборудование при отсутствии в электросети заземления, а также в случае отсутствия стабилизатора напряжения;
- комплектующие, требующие замены в результате их естественного износа;
- неисправности и неполадки, которые возникли вследствие несвоевременной замены сменных элементов, сроки которой указаны в настоящей Инструкции по эксплуатации, а также при использовании сменных элементов других производителей.

Все претензии к качеству воды, вкусу, запаху и другим свойствам воды, очищенной с помощью данного фильтра, принимаются только при наличии подтверждающего протокола анализа, выполненного исследовательской аккредитованной лабораторией.

Случаи, не предусмотренные данной Гарантией, регулируются Законодательством.

Сервисная служба не несет ответственности за состояние подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры покупателя. Неудовлетворительное состояние подводящих водопроводных труб, сантехнической арматуры и невыполнение покупателем необходимых согласно инструкции по эксплуатации условий для подключения фильтра является основанием для отказа в предоставлении услуг по подключению.

ВНИМАНИЕ! В случае самостоятельного подключения системы производитель не несет ответственности и не принимает претензии, которые могут быть вызваны неправильным подключением и некорректной работой системы в целом.

| Тип изделия | Код модели | Дата продажи | Отметка о продаже, продавец | Отметка о выполнении гарантийного ремонта |
|-------------|------------|--------------|-----------------------------|---|
| ROBUST 1000 | | | | |
| ROBUST 1500 | | | | |
| ROBUST PRO | | | | |
| ROBUST 3000 | | | | |

13. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

| Название | Адрес | Телефон |
|----------|-------|---------|
| Область | | |
| | | |
| | | |
| Область | | |
| | | |
| | | |
| Область | | |
| | | |
| | | |